


# GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA PER LINEA DI DERIVAZIONE, DI MANDATA ED ACCESSORI

## GRUPPO ATTACCO DI MANDATA PER LINEA DI DERIVAZIONE UNI 10779

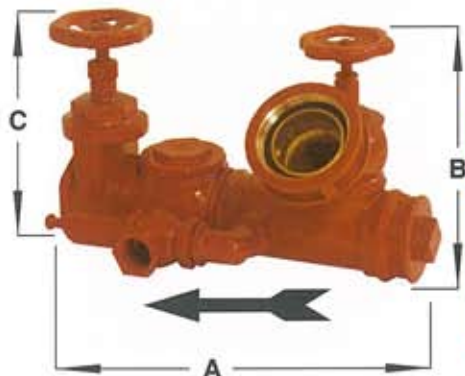

Attacco autopompa a 2 IDRANTI			
DN	A	B	C
50 - 2"	410	230	180
65 - 2½"	440	245	220
80 - 3"	540	250	255
100 - 4"	570	275	300

Attacco autopompa ad 1 IDRANTE			
DN	A	B	C
50 - 2"	285	230	180
65 - 2½"	305	245	220
80 - 3"	380	250	255
100 - 4"	415	275	300

## GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA PER LINEA DI MANDATA



Attacco autopompa a 2 IDRANTI			
DN	A	B	C
50 - 2"	410	230	180
65 - 2½"	440	245	220
80 - 3"	540	250	255
100 - 4"	570	275	300

Attacco autopompa ad 1 IDRANTE			
DN	A	B	C
50 - 2"	285	230	180
65 - 2½"	305	245	220
80 - 3"	380	250	255
100 - 4"	415	275	300

L'attacco di mandata per autopompa a norma UNI 10779 è un dispositivo installato in derivazione dall'anello idrico della rete antincendio per mezzo del quale tramite l'autobotte dei Vigili del fuoco può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza.

### MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

ART.	CODICE	TIPO
1367	GAM29	UNI 70 - 2" - 1 idrante
1368	GAM159	UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante
1369	GAM39	UNI 70 - 3" - 1 idrante
1370	GAM49	UNI 70 - 4" - 1 idrante
1371	GAM229	UNI 70 - 2" - 2 idranti
1372	GAM259	UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti
1373	GAM339	UNI 70 - 3" - 2 idranti
1374	GAM449	UNI 70 - 4" - 2 idranti

### MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

ART.	CODICE	TIPO
1375	GAM809	DN 80 X DN 70
1376	GAM829	DN 80 X 2 DN 70
1377	GAM109	DN 100 X DN 70
1378	GAM129	DN 100 X 2 DN 70

Specificare se orizzontale o verticale

Preme ricordare che la norma UNI 10779 prevede che il dispositivo costituente l'attacco per autopompa deve prevedere tra l'altro una protezione contro l'ingresso di corpi estranei nel sistema a mezzo di tappo filettato secondo UNI 810, e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata UNI 814.



ART.	CODICE
1584	TAM70

L'attacco per autopompa in linea è un dispositivo collegato da una parte all'impianto di alimentazione idrica e dall'altra alla rete idrica antincendio per mezzo del quale può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza.


### MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

ART.	CODICE	TIPO
1355	GAM	UNI 70 - 2" - 1 idrante
1357	GAM2	UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante
1359	GAM3	UNI 70 - 3" - 1 idrante
1361	GAM4	UNI 70 - 4" - 1 idrante
1362	GAM22	UNI 70 - 2" - 2 idranti
1364	GAM25	UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti
1363	GAM32	UNI 70 - 3" - 2 idranti
1365	GAM42	UNI 70 - 4" - 2 idranti

### MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

ART.	CODICE	TIPO
1380	GAM801	DN 80 X DN 70
1381	GAM802	DN 80 X 2 DN 70
1382	GAM100	DN 100 X DN 70
1383	GAM102	DN 100 X 2 DN 70

Specificare se orizzontale o verticale

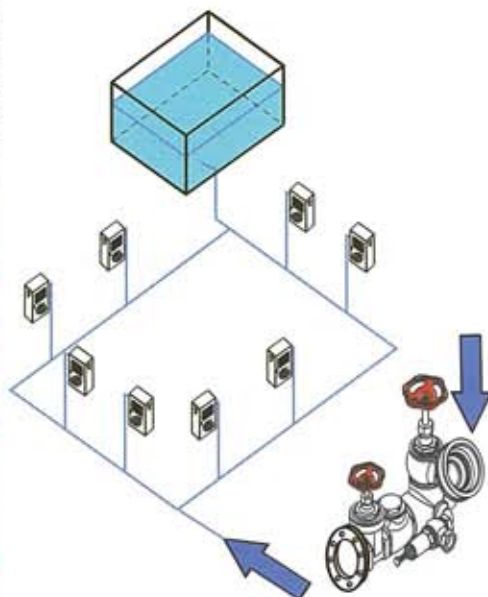

## CARTELLO IN ALLUMINIO PER LA SEGNALAZIONE DEI GRUPPI AUTOPOMPA



**ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA**  
**PRESSIONE MASSIMA 1,2 MPa (12 bar)**  
**RETE IDRANTI ANTINCENDIO**

Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli o iscrizioni

ART.	CODICE
813	CALLAM

